


## Följebrev till typgodkännande 0352 Raupiano plus

I och med att Rehau AB har utfärdat ett nytt typgodkännande den 2/2-2015 på det mineralfyllda spillvattenröret Raupiano Plus så träder vissa förändringar i kraft.

I illustrationen nedan så kan ni se olika tillvägagångssätt för ett montage vid brandkravet EI60 och genom ett betongbjälklag  $\geq 200\text{mm}$ .

Som framgår av illustrationen så **krävs det inga brandstrypare** vid anslutning av rör i dimension 75 mot golvbrunn i gjutjärn eller rostfritt, vid anslutning av rör i dimension 75 mot vattenlås, vid anslutning av rör i dimension 50 mot vattenlås samt vid anslutning av rör i dimension 110 med två böjar i bjälklaget mot WC.

Där det **behövs brandstrypare** är vid anslutning av rör i dimension 75 mot golvbrunn i plast, vid anslutning av rör i dimension 110 med rak genomföring mot WC samt på stammar.

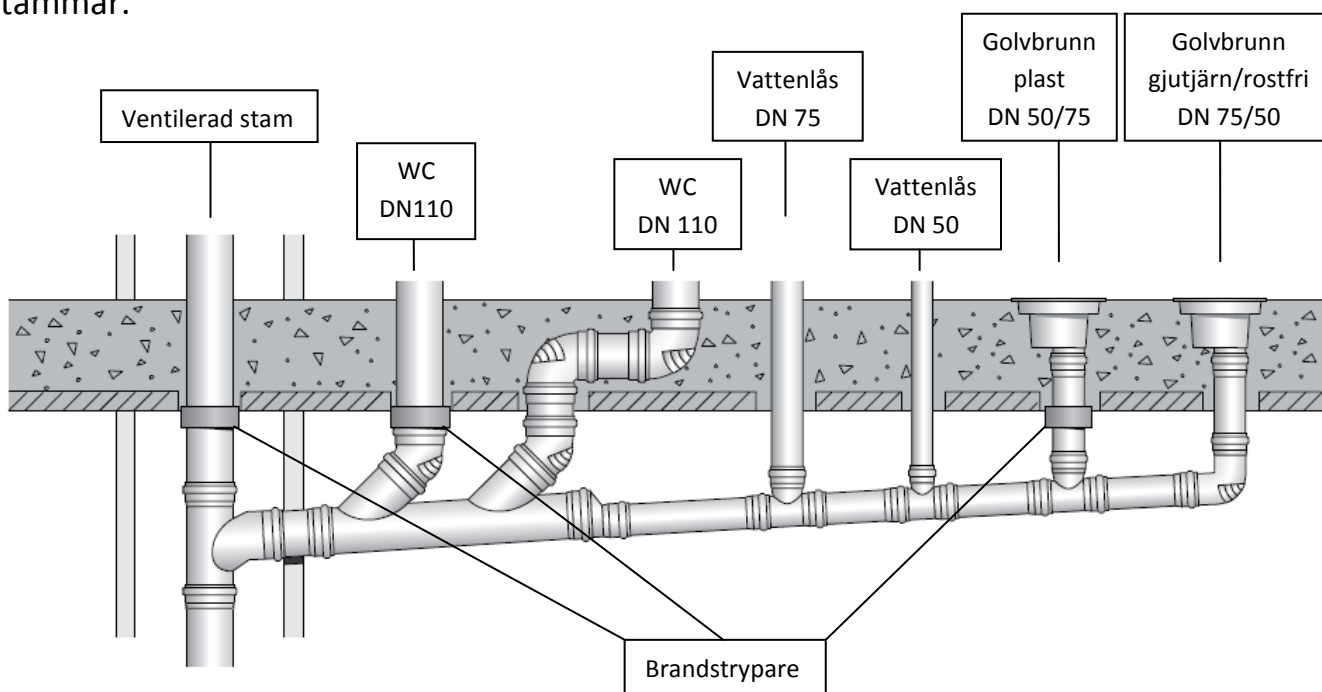

Se även typgodkännande 0352 med bilagor.