

Vue d'ensemble ▸**rez-de-chaussee**

Setup de base
Setup chambre
Programmes/Vacances

Setup système

HW 01
SW 01.91
LAN 01.82
WEB 01.33
38:DE:60:01:19:CF

Vue d'ensemble

rez-de-chaussee

Rang de base ds système	Autonome
Smart Start	désactivé
Protection antigel	activé
Limiteur de température	inactif
Entrée ECO	inactif
Entrée CO	inactif
Capteur pt de rosée	inactif

Vacances: off
Démarrer (JJ.MM.AAAA):
Fin (JJ.MM.AAAA):

NEA SMART MANAGER

Notice d'installation et d'utilisation

SOMMAIRE

1	Généralités	3
1.1	Description	3
1.2	Conditions préalables	3
1.3	Compte utilisateur pour la fonction Cloud	3
1.4	Activation de la fonction Cloud sur le boîtier de connexion	4
2	Utilisation	5
2.1	Accès au système	5
2.2	Vue d'ensemble	7
2.3	Boîtier de connexion (nom au choix), aperçu des pièces	8
2.4	Boîtier de connexion – Affichage étendu	9
2.5	Paramétrage base au niveau utilisateur final	10
2.6	Paramétrage base au niveau expert	11
2.7	Paramétrage pièces au niveau utilisateur final	13
2.8	Paramétrage pièces au niveau expert	14
2.9	Programmes / Vacances	15
2.10	Paramétrage système	16

1 GÉNÉRALITÉS

1.1 Description

Nea Smart Manager est un outil intégrant un navigateur qui permet d'utiliser et de configurer aisément votre système de régulation pièce par pièce via le réseau domestique et, en option, par Internet partout dans le monde.

1.2 Conditions préalables

Le boîtier de connexion doit être connecté au réseau domestique et une adresse IP personnalisée doit lui être attribué. Pour en savoir plus sur la connexion, consulter le manuel du boîtier de connexion.

L'utilisation et la configuration du système de régulation pièce par pièce par Internet nécessitent

- une connexion Internet,
- un compte utilisateur valide pour Nea Smart Manager à distance,

1.3 Compte utilisateur pour la fonction Cloud¹⁾

Procéder comme suit pour créer un compte utilisateur :

1. Ouvrir la page www.rehau.com/neasmart.
2. Sélectionner la langue souhaitée.
3. Cliquer sur l'onglet **Nea Smart Manager à distance**.
4. Dans le menu à gauche, sélectionner **Créer un compte**.



Le nom d'utilisateur ne doit pas comporter de caractères spéciaux.

5. Compléter le formulaire. Les champs obligatoires sont signalés par un « * ».
6. Une fois l'inscription terminée, un e-mail de confirmation vous est envoyé.

¹⁾ Nuage

1.4 Activation de la fonction Cloud¹⁾ sur le boîtier de connexion

Procéder comme suit pour activer la fonction Cloud¹⁾ sur le boîtier de connexion :


- Ouvrir Nea Smart Manager sur le boîtier de connexion via le réseau domestique (pour en savoir plus, consulter le manuel du boîtier de connexion).

The screenshot shows the 'Setup système' page in the Nea Smart Manager interface. The page is organized into several sections:

- Setup système**:
 - Régler la date et l'heure**: Synchronisation du temps: manuel; Date: 24.06.2015; Heure: 12:58; Zone horaire: GMT +01:00; Jour: Mercredi.
 - Heure d'été/d'hiver**: Basculement automatique: on.
 - Réglages réseau**: DHCP: on; Adresse IPv4: 192.168.1.66; Masque ss-réseau: 255.255.255.0; Nom de serveur: 192.168.1.1; Passerelle: 192.168.1.1; Adresse MAC: 38:DE:60:01:19:CF.
- Affichage température**: Unité: °C; Mode: Chauffage.
- Fonction nuage**: Fonction nuage: activé; Nom/ID utilisateur: Pommer; Mot de passe: [masked]; Port local: 52511; Port source: 52511; Adresse serveur: www.ezr-cloud1.de; Status: [yellow bar]; Boutons: reprendre, supprimer.

Fig. 1-1 Setup système²⁾

1. Ouvrir le menu **Setup système**²⁾.
2. Activer la **fonction Cloud**¹⁾ et renseigner dans les champs prévus à cet effet le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe** définis lors de l'inscription.

 La communication entre le boîtier de connexion et le Cloud¹⁾ s'établit par le biais du port local et du port source. Si plusieurs boîtiers de connexion sont utilisés sur un même réseau,

chaque boîtier de connexion doit avoir son propre port local et son propre port source. Il est recommandé d'augmenter les deux numéros de ports de +1 par rapport au boîtier de connexion enregistré précédemment. Sur les réseaux d'entreprise et sécurisés, les ports doivent parfois être déverrouillés.

3. Cliquer sur **reprendre**.
 - Le boîtier de connexion est disponible immédiatement dans le compte utilisateur du **Nea Smart Manager à distance** à l'adresse www.rehau.com/neasmart.

¹⁾ Nuage


²⁾ Paramétrage système

³⁾ pour valider

2 UTILISATION

2.1 Accès au système

L'accès au système Nea Smart peut s'effectuer via le réseau domestique ou, en cas de besoin, par Internet partout dans le monde.

 En cas d'accès au système depuis un smartphone, l'affichage est spécialement optimisé. Ceci concerne les pages les plus fréquemment utilisées.

Accès via le réseau domestique

L'adresse IP du Nea Smart Manager est visible sur les pages de configuration du routeur. Utiliser l'adresse MAC figurant sur la plaque signalétique du Nea Smart Manager pour l'identifier dans la liste des appareils affichés sur le routeur.

Pour accéder facilement et rapidement au Nea Smart Manager, enregistrer l'adresse IP dans les favoris.

Accès par internet

 L'accès par Internet est possible uniquement si la fonction Cloud¹⁾ du Nea Smart Manager est activée. Voir chapitre 1.

Procédure :

1. Ouvrir la page www.rehau.com/neasmart.
2. Sélectionner la langue souhaitée.
3. Cliquer sur l'onglet Nea Smart Manager à distance.
4. Se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.

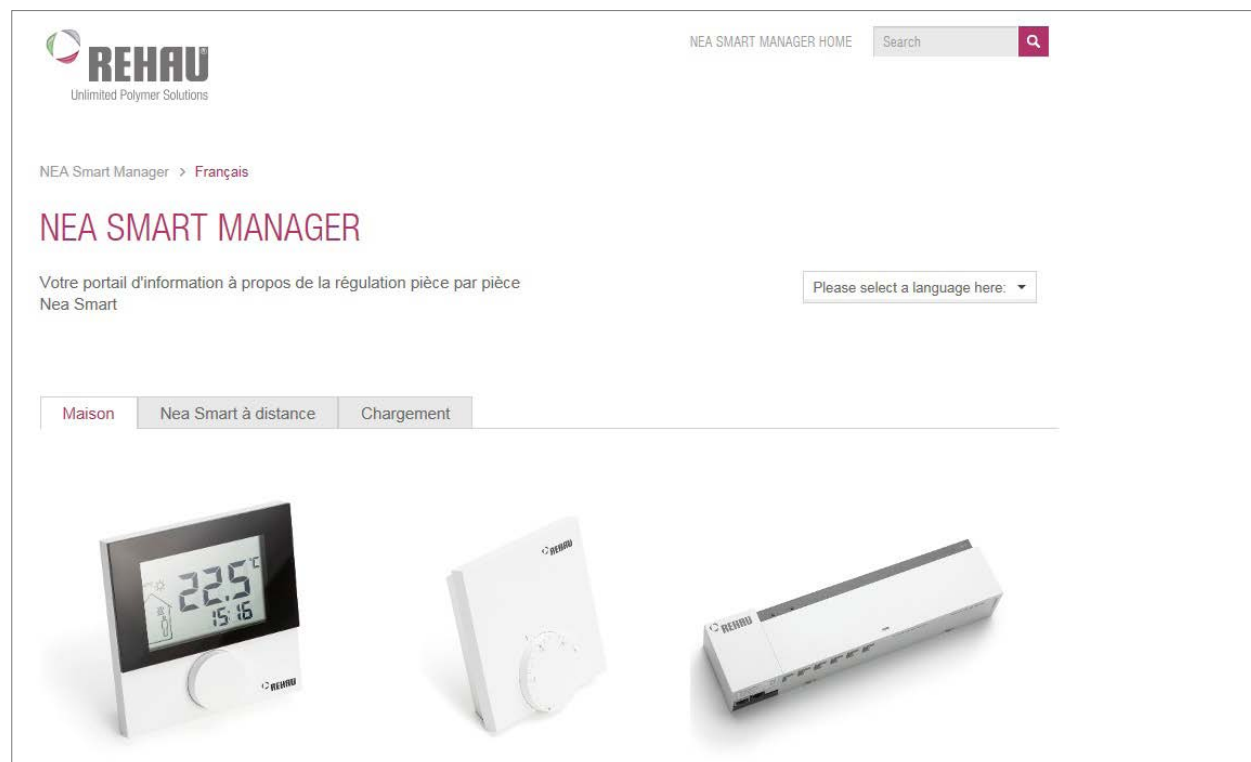


Fig. 2-1 Page d'accueil www.rehau.com/neasmart

¹⁾ Démarrage intelligent

²⁾ Signal de commutation

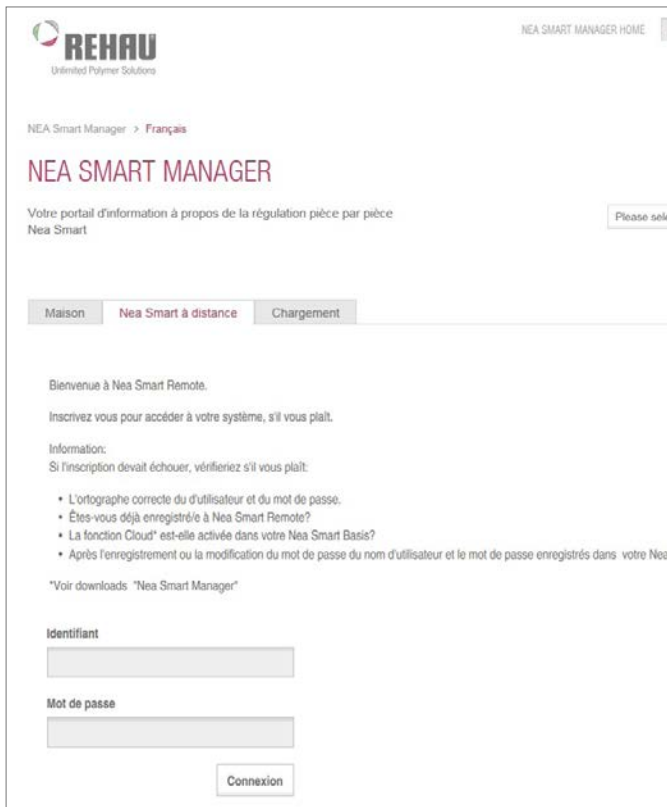


Fig. 2-2 Connexion

 Enregistrer la page de connexion dans les favoris (après l'étape 3) pour se connecter plus rapidement.

Une fois connectés, les appareils enregistrés s'affichent avec leurs noms.

Cliquer sur le Nea Smart Manager souhaité.
La connexion à l'appareil est établie et la page de vue d'ensemble s'affiche (voir le chapitre suivant).

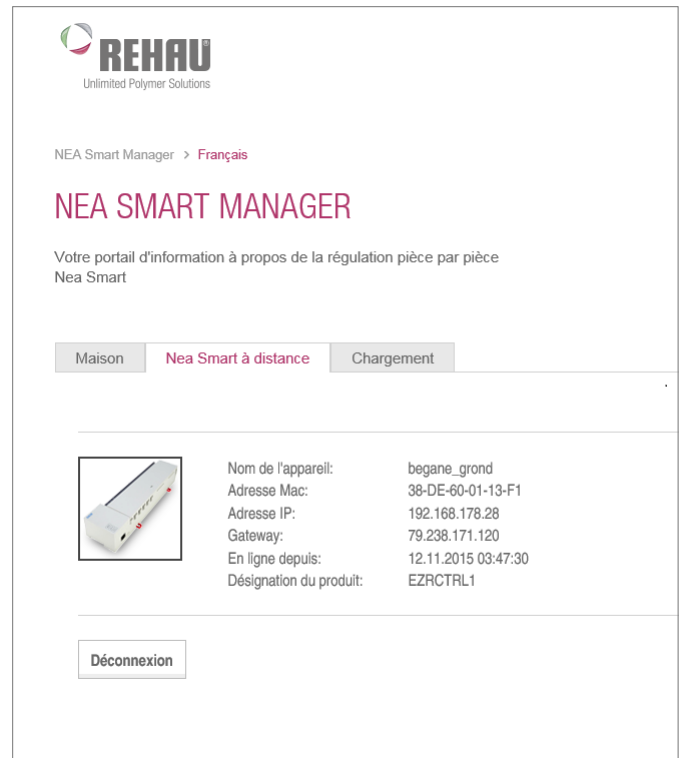


Fig. 2-3 Affichage et sélection du Nea Smart Manager enregistré

2.2 Vue d'ensemble

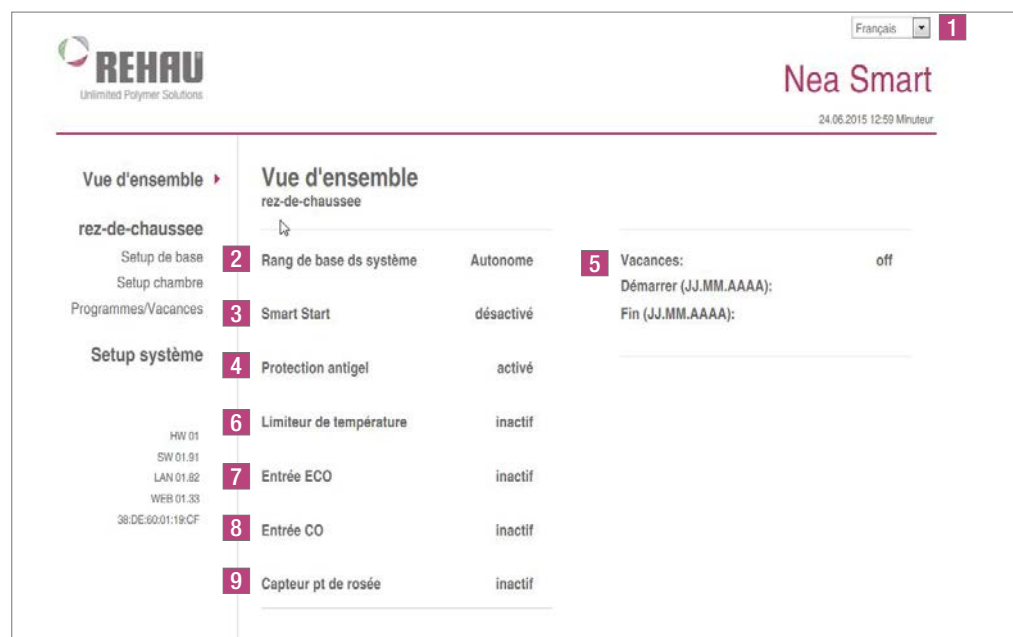


Fig. 2-4 Vue d'ensemble du système

Nom	Fonction
1 Sélectionner la langue	Ce bouton permet de sélectionner une autre langue.
2 Rang de la base dans le système	Indique si le boîtier de connexion (base) fonctionne de manière autonome ou interconnecté avec d'autres boîtiers de connexion comme unité « maître » ou « esclave ».
3 Smart Start	Affiche l'état de la fonction Smart Start ¹⁾ . Une fois activée, le boîtier de connexion détermine automatiquement le délai de mise en marche pour le chauffage / refroidissement à partir de nombreuses valeurs.
4 Protection antigel	Indique si la fonction hors-gel est activée ou désactivée. Si la fonction hors-gel est activée, elle se met en marche automatiquement à partir d'une température définie, pour éviter le gel des conduites.
5 Vacances	Indique si la fonction vacances est actuellement activée, désactivée ou programmée pour une période définie. Par ailleurs, les périodes de vacances prévues s'affichent également.
6 Limiteur de température	Si un thermostat limite est utilisé en option, le dépassement d'une température critique (état = activé) entraîne la fermeture de toutes les vannes pour ne pas endommager les revêtements de sol fragiles.
7 Entrée ECO (abaissement)	Le boîtier de connexion dispose d'une entrée ECO (abaissement) permettant de connecter une horloge externe si l'horloge interne du thermostat d'ambiance radio avec écran ne doit pas être utilisée. Si l'entrée est activée par l'horloge, les zones chauffées qui sont en mode automatique basculent en mode nuit.
8 Entrée CO	Si un signal Change Over ²⁾ externe est utilisé, l'installation complète bascule entre chauffage et refroidissement en fonction de ce signal (état activé = l'installation est en mode refroidissement).
9 Capteur de point de rosée	Si l'installation est équipée d'un capteur de point de rosée (non fourni), en cas de condensation (état = activé), toutes les vannes des zones chauffées sont fermées pour éviter les dommages causés par la condensation. L'évaluation de l'entrée du capteur de point de rosée s'effectue uniquement en mode rafraîchissement.

2.3 Boîtier de connexion (nom au choix), aperçu des pièces

Fig. 2-5 Vue d'ensemble de toutes les pièces

Nom	Fonction
1 Nom de la zone chauffée	Nom de chaque zone chauffée définissable librement via le menu « Setup chambre ¹⁾ ». En fonction du boîtier de connexion et du nombre de thermostats d'ambiance raccordés, 1 à 12 zones chauffées s'affichent.
2 Température ambiante °C	Indique la température ambiante actuellement mesurée dans chaque zone chauffée.
3 Température de consigne °C	Ce bouton permet de régler la température de consigne souhaitée pour la zone chauffée correspondante.
4 Mode	Ce bouton permet de basculer entre les modes jour, nuit et auto pour chaque zone chauffée. Jour = régulation permanente en fonction de la température de consigne réglée sur le thermostat d'ambiance Nuit = abaissement nocturne à la température définie Auto = réglage en fonction des programmes confort définis (P0 à P3)
5 Signal d'horloge	Ce bouton permet de choisir d'utiliser l'horloge interne ou l'horloge externe.
6 Programme jours ouvrés	Indique si et quel programme confort est utilisé pendant la semaine, du lundi au vendredi. Réglable uniquement si le signal d'horloge interne est utilisé.
7 Programme week-end	Indique si et quel programme confort est utilisé pendant le week-end, les samedi et dimanche. Réglable uniquement si le signal d'horloge interne est utilisé.
8 État de la batterie (seulement sur les modèles radio)	Indique l'état de charge de la batterie. Vert = ok, jaune = à remplacer prochainement, rouge = remplacer immédiatement les batteries
9 Signal radio (seulement sur les modèles radio)	Indique la qualité de la connexion radio. Vert = ok, jaune = connexion radio médiocre, rouge = pas de connexion radio.
10 Fonction Fête / Durée restante	Permet d'activer la fonction Fête pendant xx heures. La durée restante de la fonction Fête active s'affiche en-dessous en minutes.
11 Extension affichage	Ce bouton permet d'accéder à l'affichage étendu du menu.

¹⁾ Menu de paramétrage des pièces

2.4 Boîtier de connexion – Affichage étendu

	Hall	Living	Office	Bathroom
1 Présence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Blocage commande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 RBG Etat	on	on	on	on
4 RBG SW	01.70	01.70	01.70	01.62

Affichage simple **5**

Fig. 2-6 Pièces, affichage étendu

Nom	Fonction
1 Présence	Cocher la case si le programme confort du week-end doit également être utilisé pendant la semaine (par ex. si l'on passe les vacances à la maison et si la température ne doit pas être abaissée pendant la journée). La fonction n'est disponible qu'en mode automatique et uniquement pour le thermostat d'ambiance radio avec écran. Le mode présence ne reste actif que pendant la durée définie puis il se désactive.
2 Verrouillage commande	Cocher la case pour activer la sécurité enfant sur le thermostat d'ambiance radio avec écran.
3 État du thermostat d'ambiance	Cet affichage d'état indique si le thermostat d'ambiance est activé ou non (uniquement thermostat d'ambiance radio avec écran).
4 Version logiciel thermostat	Indique la version du logiciel du thermostat d'ambiance.
5 Affichage simplifié	Le bouton ferme l'affichage étendu.

2.5 Paramétrage base au niveau utilisateur final

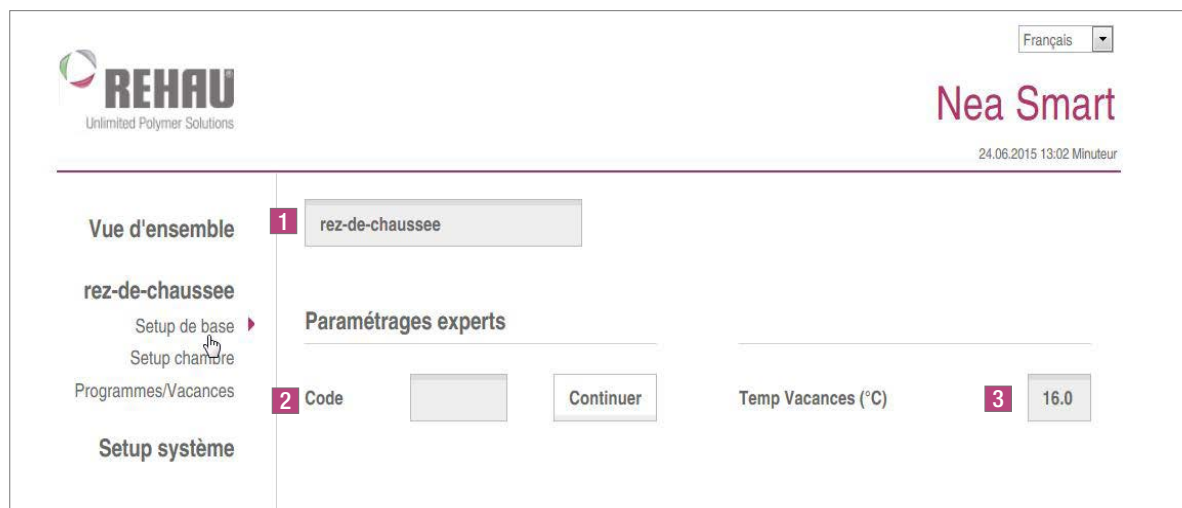


Fig. 2-7 Accès au Setup de base¹⁾

Nom	Fonction
1 Nom du boîtier de connexion (base)	Ce champ permet d'attribuer un nom au boîtier de connexion. Utiliser uniquement des caractères alphanumériques et aucun caractère spécial. La longueur maximale est de 19 caractères. Le nom saisi ici est utilisé également dans le Cloud ²⁾ . ATTENTION ! Une fois le nom saisi, le boîtier de connexion redémarre. Il sera donc nécessaire de se reconnecter.
2 Réglages expert	ATTENTION ! Les réglages expert ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. L'accès au niveau service du boîtier de connexion est protégé par un code PIN (1314). La saisie du code permet d'accéder au niveau service.
3 Température du mode vacances	Permet de régler la température d'abaissement si le mode vacances est activé. La température définie ne s'applique qu'au mode chauffage. Le mode refroidissement est indisponible pour le mode vacances.

¹⁾ Paramétrage base

²⁾ Nuage

2.6 Paramétrage base au niveau expert

Français ▼



Unlimited Polymer Solutions

Nea Smart

24.06.2015 13:09 Minuteur

Vue d'ensemble

rez-de-chaussee

- Setup de base ▶
- Setup chambre
- Programmes/Vacances

Setup système

- HW 01
- SW 01.91
- LAN 01.82
- WEB 01.33
- 38:DE:60:01:19:CF

rez-de-chaussee

Paramétrages experts

Code

1 Fonction antigel

activé Température (°C)

2 Fonction protection pompe

Durée jusqu'à activation (d)

Durée de commande (min)

3 Fonction protection vannes

Durée jusqu'à activation (d)

Durée de commande (min)

4 Mode de secours

Durée jusqu'à activation (min)

Durée de cycle MIL chauffer (%)

Durée de cycle MIL refroid. (%)

5 Sortie pompe

Type pompe

Sortie

Temps démarrage (min)

Temps d'arrêt (min)

Durée d'arrêt mini (min)

Durée de marche mini (min)

Sens d'action sortie commut.

6 Temp Vacances (°C)

7 Rang de base ds système

8 Smart Start activé

9 Sens d'action sortie commut.

10 Temp. diff. éco (K)

11 Fonction First-Open (min)

12 Fonction entrée ECO

13 Change over / relais chaudière

Fonction

Temps démarrage (min)

Temps d'arrêt (min)

Sens d'action sortie commut.

Fig. 2-8 Setup de base¹⁾ au niveau expert

¹⁾ Paramétrage base

Nom	Fonction
1 Fonction hors-gel	Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la fonction hors-gel et de fixer la température à partir de laquelle la fonction hors-gel se met en marche.
2 Fonction de protection de la pompe	Ce bouton permet de régler le délai d'activation (en jours) de la fonction de protection de la pompe, ainsi que la durée de commande en minutes.
3 Fonction de protection des vannes	Ce bouton permet de régler le délai d'activation (en jours) de la fonction de protection des vannes, ainsi que la durée de commande en minutes.
4 Mode de secours	Ce bouton permet de régler le délai (en minutes) jusqu'à l'activation du mode de secours. La durée de cycle MIL (Modulation de Largeur d'Impulsion) chauffage et refroidissement peut également être réglée.
5 Sortie pompe	Les boutons sortie pompe permettent de régler le type de pompe utilisée (conventionnelle ou haut rendement). Si le boîtier de connexion est interconnecté avec d'autres boîtiers de connexion et défini en tant que « maître », la sortie peut être réglée sur « global » pour la commutation de tous les boîtiers de connexion interconnectés. Selon le type utilisé, il est possible de régler le temps (en minutes) de démarrage et d'arrêt d'une pompe conventionnelle ou le temps minimal d'arrêt et de fonctionnement d'une pompe à haut rendement. Le sens d'action de la sortie de commutation permet d'inverser le sens d'action de la pompe.
6 Température du mode vacances	Permet de régler la température d'abaissement si le mode vacances est activé.
7 Rang de la base dans le système	Indique si le boîtier de connexion (base) fonctionne de manière autonome ou interconnecté avec d'autres boîtiers de connexion comme unité « maître » ou « esclave ».
8 Smart Start	Ce bouton permet d'activer et de désactiver la fonction Smart Start ¹⁾ .
9 Sens d'action sortie de commutation	Permet de paramétrer le boîtier de connexion pour des moteurs NC (normalement fermés) ou NO (normalement ouverts).
10 Température différentielle d'abaissement	Ce bouton permet de régler l'abaissement de température (en Kelvin) en cas d'activation de l'entrée externe ou pendant les périodes d'abaissement des programmes de chauffage P0 à P3.
11 Fonction First Open (min)	Ce bouton permet de régler la durée d'activation de la fonction « First Open ²⁾ » au démarrage du boîtier de connexion.
12 Fonction entrée ECO (abaissement)	Ce bouton permet d'indiquer pour quelle fonction est utilisée l'entrée externe. Vous avez le choix entre les fonctions abaissement et vacances.
13 Change Over / Relais de chaudière	Les boutons Change Over ³⁾ / Relais de chaudière permettent d'indiquer si la sortie de commutation doit commander un générateur de chaleur ou de froid ou faire office de CO-Pilot. Remarque : Lors du réglage CO-Pilot, le basculement entre chauffage / refroidissement s'effectue par Internet ou via les thermostats d'ambiance avec écran. L'entrée CO n'est plus évaluée.

¹⁾ Démarrage intelligent

²⁾ Fonction « D'abord ouvert »

³⁾ Signal de commutation

2.7 Paramétrage pièces au niveau utilisateur final

REHAU
Unlimited Polymer Solutions

Français

Nea Smart
24.06.2015 13:06 Minuteur

Vue d'ensemble

rez-de-chaussee

Setup de base
Setup chambre ▶
Programmes/Vacances

Setup système

HW 01
SW 01.91
LAN 01.82
WEB 01.33
38.DE:60.01:19:CF

	Hall	Living	Office	Bathroom
1 Décalage de température (K)	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Temp chauffage jour (°C)	21.0	21.0	21.0	0.0
3 Temp refroid. jour (°C)	23.0	23.0	21.0	0.0
4 Temp chauffage nuit (°C)	19.0	19.0	19.0	0.0
5 Temp refroid. nuit (°C)	24.0	24.0	23.0	0.0
6 Consigne plage param. min (°C)	5.0	5.0	5.0	0.0
7 Consigne plage param. max (°C)	30.0	30.0	30.0	0.0
8 Temp. sol Jour	2.0			

9 Code

Fig. 2-9 Setup chambre¹⁾ au niveau utilisateur final

Nom	Fonction
1 Décalage de température	Ce champ permet de saisir le facteur de correction (si nécessaire) pour la mesure de la température ambiante. Des valeurs comprises entre -2,0 et +2,0 sont possibles par pas de 0,1.
2 Température chauffage jour	Permet de régler la température de consigne pour le mode chauffage jour.
3 Température refroidissement jour	Permet de régler la température de consigne pour le mode refroidissement jour.
4 Température chauffage nuit	Permet de régler la température d'abaissement pour le mode chauffage nuit.
5 Température refroidissement nuit	Permet de régler la température d'abaissement pour le mode refroidissement nuit.
6 Température de consigne min.	Permet de définir la température de consigne minimale réglable pour chaque thermostat d'ambiance.
7 Température de consigne max.	Permet de définir la température de consigne maximale réglable pour chaque thermostat d'ambiance.
8 Température du sol jour	Ce champ de saisie est actif uniquement si une sonde de température de sol est utilisée. Il permet le réglage de la température minimale du plancher. Respecter ce qui suit : la plage de réglage est comprise entre 1,0 et 6,0. Ces valeurs correspondent à une température du sol d'env. 18 °C à 28 °C
9 Saisie du code	La saisie du code PIN (1314) permet au personnel qualifié d'accéder au niveau service.

¹⁾ Paramétrage des pièces

2.8 Paramétrage pièces au niveau expert

REHAU
Unlimited Polymer Solutions

Nea Smart
20.10.2015 18:44 Minsieur

Vue d'ensemble
rez-de-chaussee
Setup de base
Setup chambre
Programmes/Vacances
Setup système

HW 01
SW 01.91
LAN 01.82
WEB 01.33
38 DE 0001-1174

rez-de-chaussee

	Hall	Living	Office	Bathroom
Décalage de température (K)	0.0	0.0	0.0	0.0
Temp chauffage jour (°C)	20.0	20.0	20.0	0.0
Temp refroid. jour (°C)	24.0	24.0	24.0	0.0
Temp chauffage nuit (°C)	18.0	18.0	18.0	0.0
Temp refroid. nuit (°C)	26.0	26.0	26.0	0.0
Consigne plage param. min (°C)	5.0	5.0	5.0	0.0
Consigne plage param. max (°C)	30.0	30.0	30.0	0.0
Temp. sol Jour	2.0			
Mode Bloquer	Chauffa	Chauffa	Chauffa	Chauffa
Système chauff.	1	1	1	1
0 FBH Standard - 1 FBH basse énergie - 2 Radiateur - 3 Convecteur passif - 4 Convecteur actif				
Température de consigne réglable sur le thermostat d'ambiance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blocage comm. sécurisé p. code	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blocage par code	0000	0000	0000	0000
LED RGB (s)	15	15	15	0
Capteur externe	0	0	0	0
0 pas de capteur suppl. - 1 capteur point de rosée - 2 capteur sol - 3 capteur ambiant				

Fig. 2-10 Setup chambre¹⁾ au niveau expert

Nom	Fonction
1 Validation mode fonctionnement	Ce bouton permet de choisir les modes de fonctionnement possibles (chauffage / refroidissement, uniquement chauffage ou uniquement refroidissement) pour chaque zone.
2 Système de chauffage	Ce bouton permet de sélectionner le système de chauffage utilisé dans cette zone chauffée.
3 Blocage commande sécurisé par code	La case permet de sélectionner si l'utilisation du thermostat doit être protégée par un code PIN de verrouillage (disponible uniquement avec le thermostat D).
4 Code de blocage commande	Ce champ permet de définir le code PIN pour le verrouillage commande souhaité (disponible uniquement avec le thermostat D).
5 Éclairage de l'écran (s) (uniquement modèle BUS)	Les thermostats en version BUS sont équipés d'un rétroéclairage. Le temps réglé correspond à la durée d'éclairage de l'écran après la dernière utilisation.
6 Sonde externe	Le thermostat d'ambiance radio avec écran peut être équipé d'une sonde supplémentaire. Il est possible d'indiquer ici le type de sonde utilisée.

¹⁾ Paramétrage des pièces

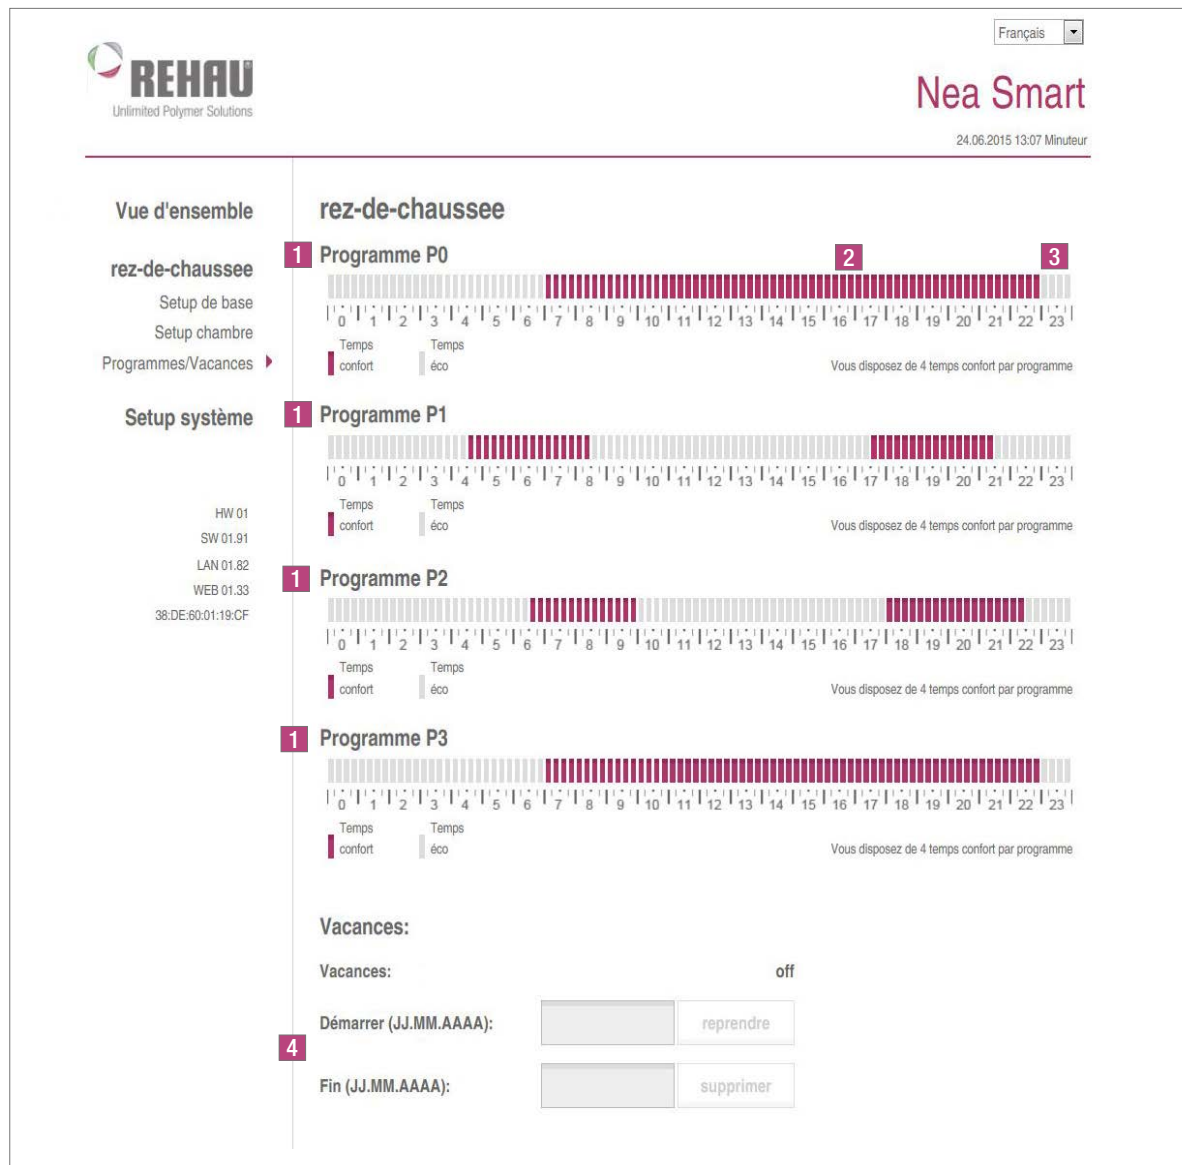


Fig. 2-11 Programmes / Vacances

Nom	Fonction
1 Programmes P0 à P3	Quatre programmes de chauffage permettent d'adapter parfaitement l'installation aux besoins.
2 Périodes confort	Les périodes confort pendant lesquelles l'installation atteint la température confort souhaitée sont marquées en rouge. Les périodes confort sont activées ou désactivées en cliquant simplement sur les différentes barres. Au maximum 4 périodes confort peuvent être réglées par programme de chauffage.
3 Période d'abaissement	Les périodes d'abaissement pendant lesquelles l'installation bascule en mode économie d'énergie sont marquées en gris. Les périodes souhaitées sont activées ou désactivées en cliquant simplement sur les différentes barres.
4 Vacances	Préciser ici les dates de vacances. Pendant cette période, la température sera automatiquement abaissée à la température vacances pré-réglée. Le mode refroidissement est indisponible pour les périodes vacances.

2.10 Paramétrage système

Fig. 2-12 Setup système¹⁾

Nom	Fonction
1 Régler la date et l'heure	Permet de régler l'heure et la date du boîtier de connexion.
2 Heure d'été/d'hiver	Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la commutation automatique entre l'heure d'été et l'heure d'hiver.
3 Réglages réseau	Si l'option DHCP est activée, le boîtier de connexion recevra automatiquement une adresse IP du routeur/switch sur le réseau domestique. Désactiver DHCP pour attribuer l'adresse manuellement. Les champs « Adresse IPv4 » et « Masque de sous-réseau » s'activeront alors.
4 Affichage de la température	Ce bouton permet de basculer entre l'affichage en °C et celui en °F (et vice versa).
5 Mode de fonctionnement	Ce bouton permet de basculer entre les modes chauffage et refroidissement. Ce bouton ne peut être utilisé que si CO-Pilot est actif. L'état actuel (chauffage ou refroidissement actif) s'affiche ici si l'entrée CO est utilisée.
6 Fonction nuage	Ces champs de saisie permettent d'activer la fonction Cloud ²⁾ (accès distant par Internet) pour le boîtier de connexion. Pour en savoir plus à ce sujet, consulter le chapitre 1.4. Remarque : Si plusieurs boîtiers de connexion sont utilisés sur un même réseau, chaque boîtier de connexion doit avoir son propre port local et son propre port source. Il est recommandé d'augmenter les deux numéros de ports de +1 par rapport au boîtier de connexion enregistrée précédemment.

¹⁾ Paramétrage système

²⁾ Nuage

La documentation est protégée par la loi relative à la propriété littéraire et artistique. Les droits qui en découlent, en particulier de traduction, de réimpression, de prélèvement de figures, d'émissions radiophoniques, de reproduction photomécanique ou par des moyens similaires, et d'enregistrement dans des installations de traitement des données sont réservés.

AGENCES COMMERCIALES REHAU BE : Bruxelles, +32 16 399911, bruxelles@rehau.com

Nos conseils d'application technique, écrits ou oraux, fondés sur notre expérience et nos meilleures connaissances, sont cependant donnés sans engagement de notre part. Des conditions de travail que nous ne contrôlons pas ainsi que des conditions d'application autres excluent toute responsabilité de notre part. Nous conseillons de vérifier si le produit REHAU est bien approprié à l'utilisation envisagée. Etant donné que l'application, l'utilisation et la mise en oeuvre de nos produits s'effectuent en dehors de notre contrôle, elles n'engagent que votre seule responsabilité. Si, malgré tout, notre responsabilité venait à être mise en cause, elle serait limitée à la valeur de la marchandise que nous avons livrée et que vous avez utilisée. Notre garantie porte sur une qualité constante de nos produits conformément à nos spécifications et à nos conditions générales de livraison et de paiement.

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau (Allemagne)
Sous réserve d'erreurs
et de modifications

954627 BE FR 06.2015